
Målskitse TW 1 anlæg

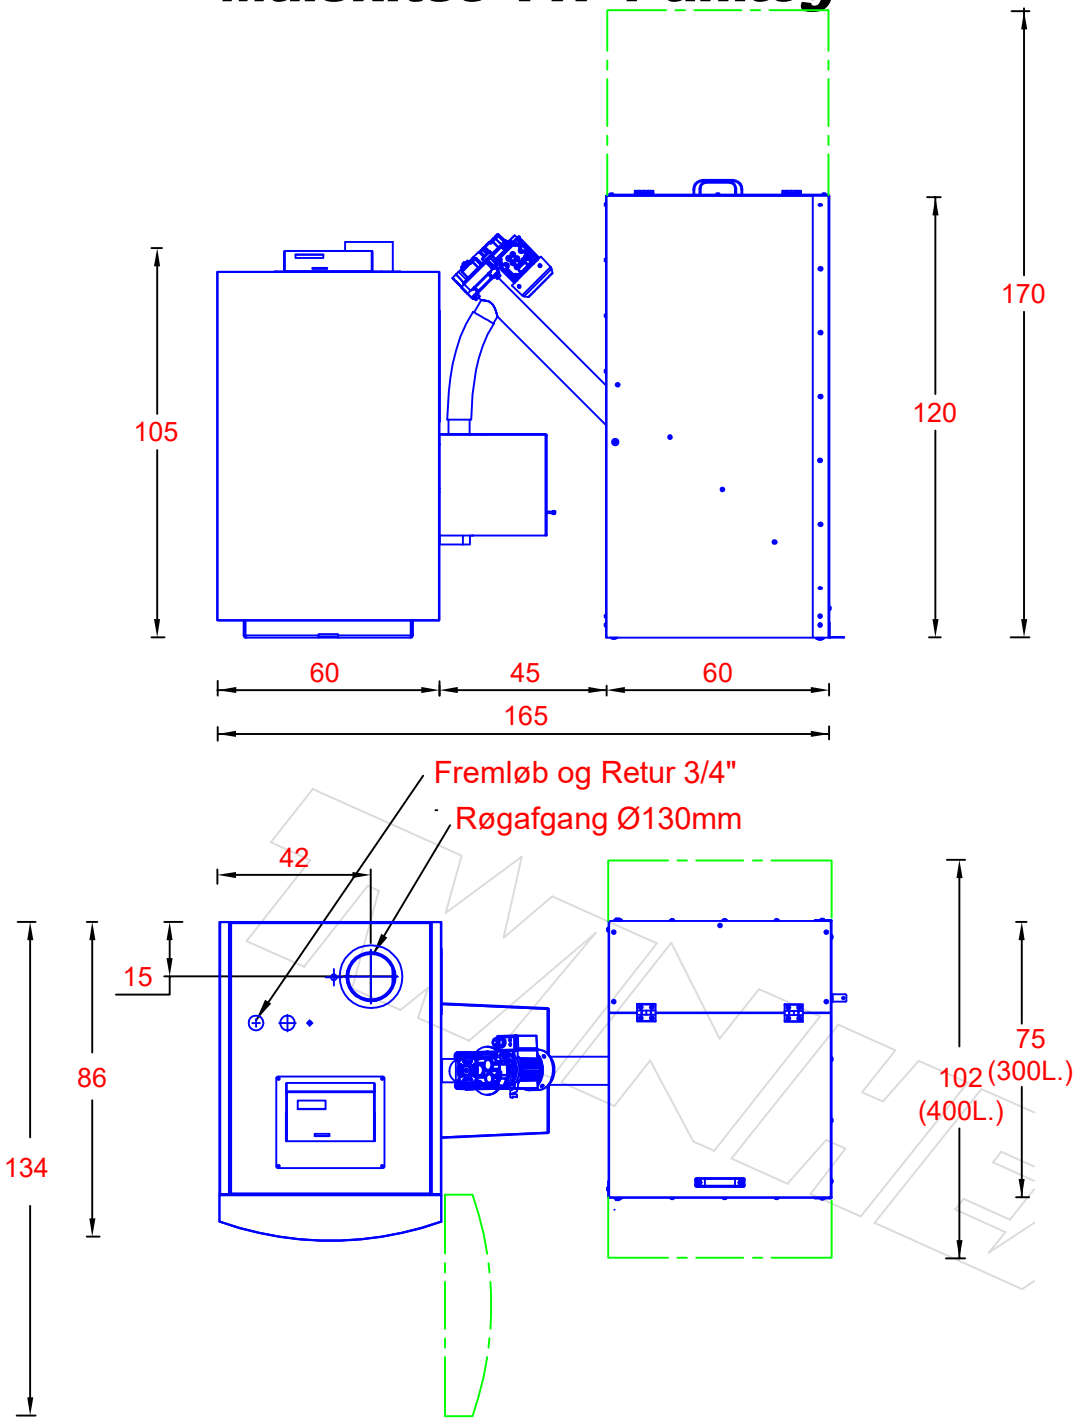

Målingsresultater

Prøvning efter EN 303-5:2012 med krav iht. BEK nr. 49 af 16/01/2018

Måling	Enhed	TW-1	Krav
Nominel ydelse	KW	12,7	
CO ved 10% 02	mg/mn3	70	500
OGC ved 10% 02	mg/mn3	<6	20
Støv ved 10% 02	mg/mn3	32	40
Virkningsgrad	%	92,9	88,1
Laveste ydelse	KW	3,7	
Virkningsgrad	%	90,5	87,6

Twin Heat A/S • Nørrevangen 7 • 9631 Gedsted
Tlf. 9864 5222
Mail: twinheat@twinheat.dk • www.twinheat.dk

Forbehold for evt. trykfejl og ændringer okt. 2026